

Anhang:

Darstellung eines Arbeitsschritts notwendiger Verankerungen bei Baumaßnahmen oder Störungen am Beispiel des Masts 52A

Verankerungsplan Arbeitsschritt 4b




HB43194

110/220 kV-Ltg. UW Kraftwerk – UW Bischofsheim

Abschnitt: UW Hechtsheim – UW Laubenheim

WAspez.+33,0

Mast -Nr. 52A (Umbau UW Hechtsheim)

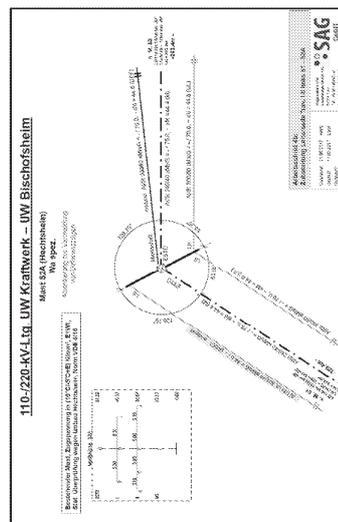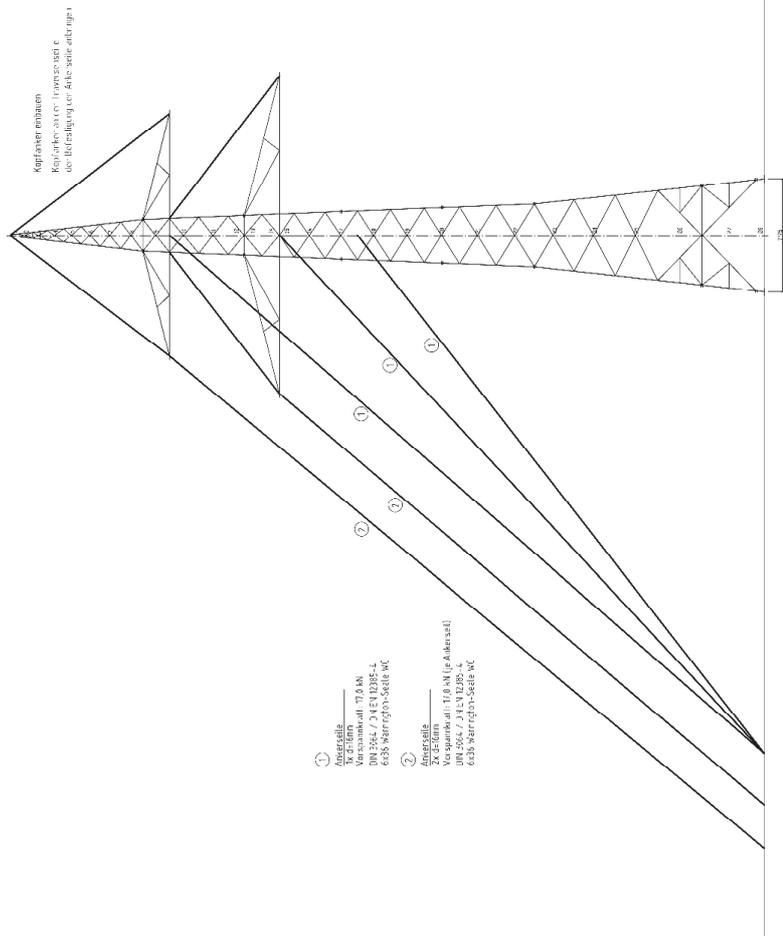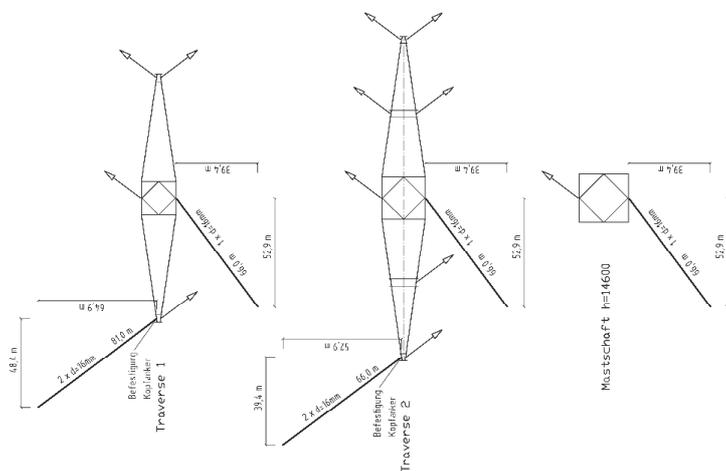

Für eine Maßnahme können viele einzelne und unterschiedliche Abankerungsschritte notwendig sein. Die Darstellung dient nur als Beispiel.